


- Toleranțe ISO 2768 - mK pentru cele rezultate din prelucrare mecanică
- Robuți se va echilibra static conform SR ISO 1940 - 1, grad de echilibrare G = 2,5
- Echilibrarea se va face prin scoatere de material de pe suprafața "B"
- Grosimea stralului de material scos nu trebuie sa depaseasca 0,5 mm.



04				
03				
02				
01				
00	Prima editie	07/02/2025	Ovidiu Giurciu	Ovidiu Giurciu
Nr. rev.	Denunțarea modificării	Data	Proiectat	Desenat
				Alin Ionita
				Aprobat

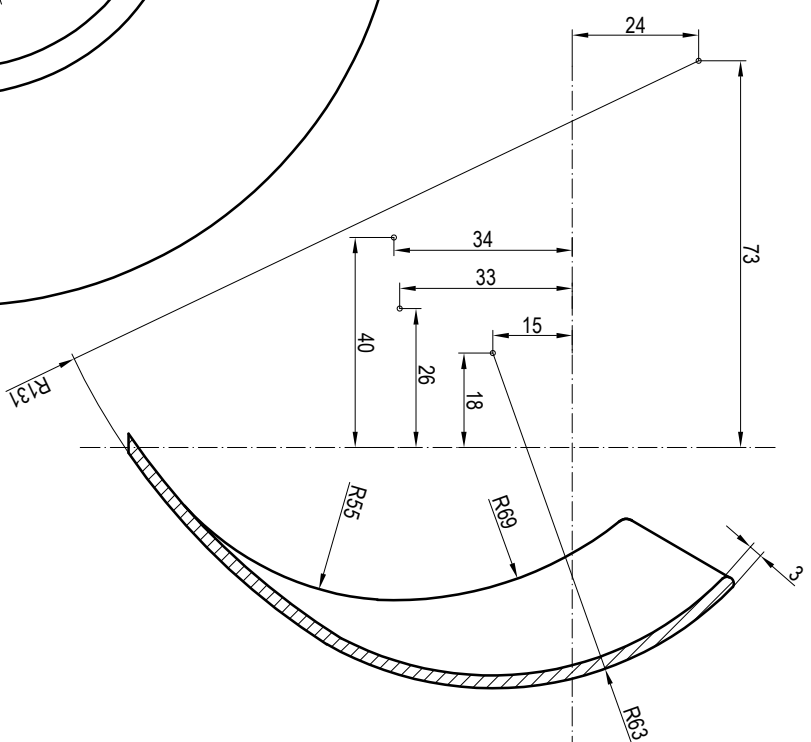

TURBOENERGY®
POWER

Beneficiario : PETROTEL LUKOIL S.A.

Aria : 5	Instalatia : CET
----------	------------------

Scara

1:1

Denumire desen

ROTOR

Pompa nr. 2 - Epuisement

Nr. proiect :	Nr.desen :
---------------	------------

4168 - 00/DB	TEP 4168 - 01
--------------	---------------

Orig. desen

EN-GJL-300

Utilaj