


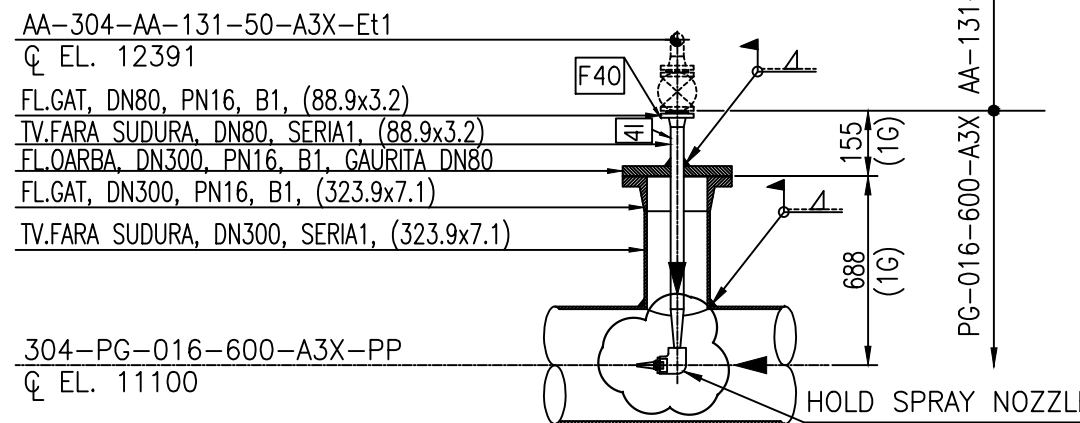

Nr.	DN	DESCRIERE	MATERIAL	STANDARD	CANTITATE	GREUTATE [Kg]
1	600	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (610.0x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	15874	2968.5
2	300	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (323.9x7.1)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	300	16.89
3	25	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (33.7x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	396	0.97
4	15	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (21.3x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	62	0.09
5	700x600	RED.CONC.FARA SUDURA, (BW),SERIE4, (DN700xDN600), (12.5x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 10253-4	1	0.00
7	700	FL.GAT,PN16,B1, (711.0x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	65.00
8	600	FL.GAT,PN16,B1, (610.0x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	56.00
9	300	FL.GAT,PN16,B1, (323.9x7.1)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	22.10
10	25	FL.GAT,PN16,B1, (33.7x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	2	2.60
11	15	FL.GAT,PN16,B1, (21.3x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	0.76
12	600	COT 90° 3D FARA SUDURA, (BW),SERIE4, (610.0x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 10253-4	5	845.00
13	600	COT 90° 3D FARA SUDURA, (BW),SERIE4, (610.0x12.5)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 10253-4	1	169.00
14	600x25	NIPOL.DN25,TV.DN600,SUDAT(BW),SCH80S, L90	X2CrNiMo17-12-2-NACE	MSS SP-97	2	1.30
15	600x15	NIPOL.DN15,TV.DN600,SUDAT(BW),SCH80S, L90	X2CrNiMo17-12-2-NACE	MSS SP-97	1	0.25
16	25	304-TT-206			1	0.00
17	25	304-TI-222			1	0.00
18	15	304-PI-208			1	0.00
19	600	HSN5L-600+ARC			1	0.00
20	600	HSN5L-600+ARC			1	0.00
21	300	FL.OARBA,PN16,B1	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	35.10
32	50	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (323.9x7.1)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	120	0.51
33	50	FL.GAT,PN16,B1, (60.3x2.9)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	2.53
34	50	ROB.BILA, FL, PN16, B1	-	RBF11N	1	12.50
35	50	BLIND OCHELAR,PN16,B1	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	0.50
39	50	FL.OARBA,PN16,B1	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	2.88
40	80	FL.GAT,PN16,B1, (88.9x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-NACE	EN 1092-1	1	3.92
41	80	TV.FARA SUDURA,SERIA1, (88.9x3.2)	X2CrNiMo17-12-2-AT+NACE	EN ISO 1127	600	4.10

Nr.	DN	DESCRIERE				MATERIAL	CANTITATE	GREUTATE (Kg)
-	-	-	-	-	-			
2	A. IONESCU	A. IONESCU	C. LUPU	07.01.2021	REVIZIE CONFORM INDICATIILOR MARCATE 			
1	A. IONESCU	A. IONESCU	C. LUPU	25.05.2020	REVIZIE CONFORM INDICATIILOR MARCATE			
0	A. IONESCU	A. IONESCU	C. LUPU	17.04.2020	APROBAT PENTRU CONSTRUIRE			
Rev.	Proiectat	Desenat	Verificat	Data	Descrierea reviziei			
	Nume	Signature	Data	Proiect Nr.:	Beneficiar:			
Proiectat	A. IONESCU		17.04.2020	1267PJ				
Desenat	A. IONESCU		17.04.2020	Faza: DTDE				
Verificat	C. LUPU		17.04.2020	Denumire Proiect:				
Aprobat	P. VLASCEANU		17.04.2020	CONSTRUCTIE COMPLEX RECUPERARE SULF 3				

Desen Nr.: 1267PJ-UE207-000-16

Fila:
1 / 1

5. CTA (Cota teren amenajat) = +147,7 RMN ARIE SRU, 147,6 RMN ARIE TGT (REFERINȚA MAREA NEAGRĂ)
6. Toate cotele de nivel sunt referința CTA
7. Dimensiunile sunt în mm dacă nu este altfel specificat.
8. Înainte de debitarea profilelor pentru adosurile suporturilor, se vor face măsurători în teren în vederea eliminării eventualelor abateri sau nepotriviri.

LIMITE	DE LA	304-R-101		FLUID DE LUCRU	PG	PROIECTARE	TEMP. [°C]	343	DOCUMENTE DE REFERINTA:	
	LA	304-C-101		FLUID SPECIAL	NU		PRES. [bar]	3,5	SCHEMA TEHNOLÓGICA	1267PJ-UE114-000-001
IZOLATIE	TIP	PP		GRUPA DE FLUID(PED)	1	OPERARE	TEMP. [°C]	338	CLASA CONDUCTIE	A3X
	Gr. [mm]	160		CAT. CONDUCTA(PED)	III		PRES. [bar]	0	SPEC. VOPSITORIE	-
INSOTITORI	NU			CONTROL NEDISTRUCTIV		PRESIUNE DE TEST	FLUID	AZOT	DA	
	GROSIME DE INLOCUIRE TEAVA			TIP	RT		PRES. [bar]	6	SUPURTURI	1267PJ-UE213-000-001/002
DN	600		[%]	100		TEMP. [°C]	20	PLANURI AMPLASARE CONDUCTE:		
Gr. [mm]	10.9		NACE	DA			PHWT	DA	1267PJ-UE200-000-068	