

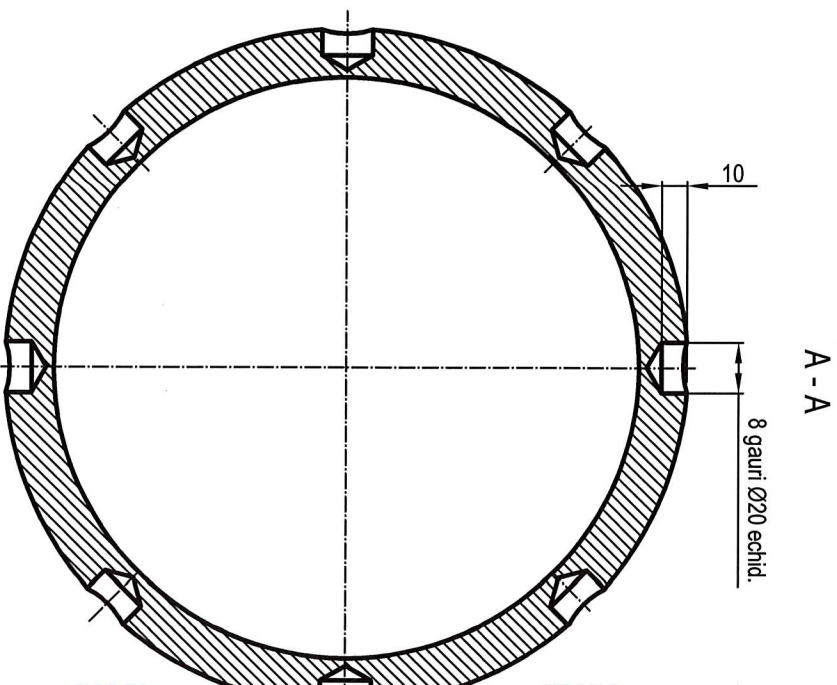


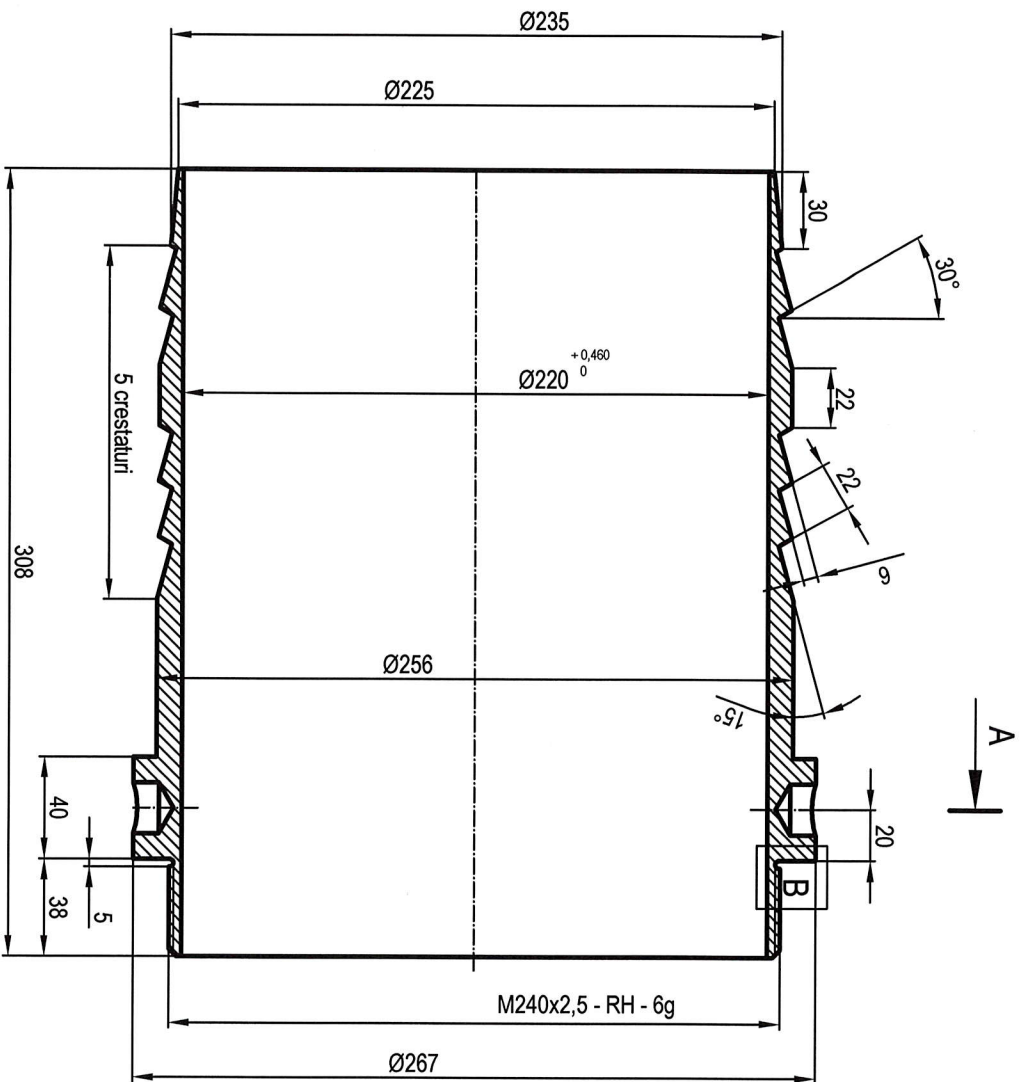

CONDITII TEHNICE

- Tolerante ISO 2768 - mk
- Muchiile ascuțite se vor tesi cu 1x45°

B
5:1

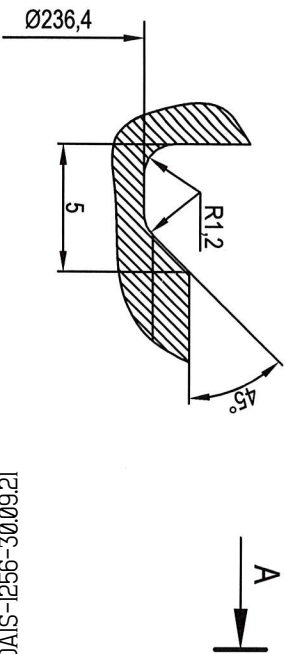

Proiectat	sing. I. Ene	EN AW	LPS 0251 - 01 - 03
Desenat	sing. I. Ene	AlCu2Mg1.5Ni	
Verificat			
Contr. STAS	sing. I. Ene		
Aprobat		Masa netă:	Nr. inveniar:

S.C. ICVAN PETROSERV S.R.L.
PLOIESTI
Serviciu TEHNIC



Scara:
1:2
Data: IULIE 2008

ELEMENT MANSON
Manson flexibil

Inst. Rampa A



1260003-9521-SIVD

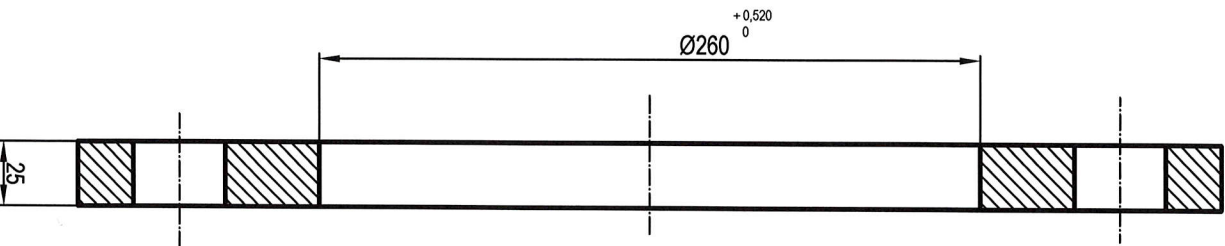

NOTA

- Tolerante ISO 2768 - mk
 - Muchiile ascuțite se vor tesii cu 1x45°
- ## NOTA
- Aceasta este pozitia de asamblare pentru sudura cu reperul LPS 0251 - 01 - 02

[illegible]

~~DAIS 125C 70.00.21~~



Inst. Rampa A
Format A3(2


S.C. ICVAN PETROSERV S.R.L. PLOIESTI Serviciul TEHNIC		Data: IULIE 2008		Manson flexibil Inst. Rampa Automata		STUT FLANSA		1:2 Scara:		Masa neta:		Nr. inventar:		Inlocuieste desen nr.: LPS 0251 - 01 - 02		Rev.	
Proiectat	sing. I. Ene	S235JO															
Desenat	sing. I. Ene																
Verificat																	
Contr. STAS	sing. I. Ene																
Aprobat																	

CONDITII TEHNICE


- Tolerante ISO 2768 - mk

- Muchiile ascuțite se vor țesei cu 1x45°

6.3
A/A

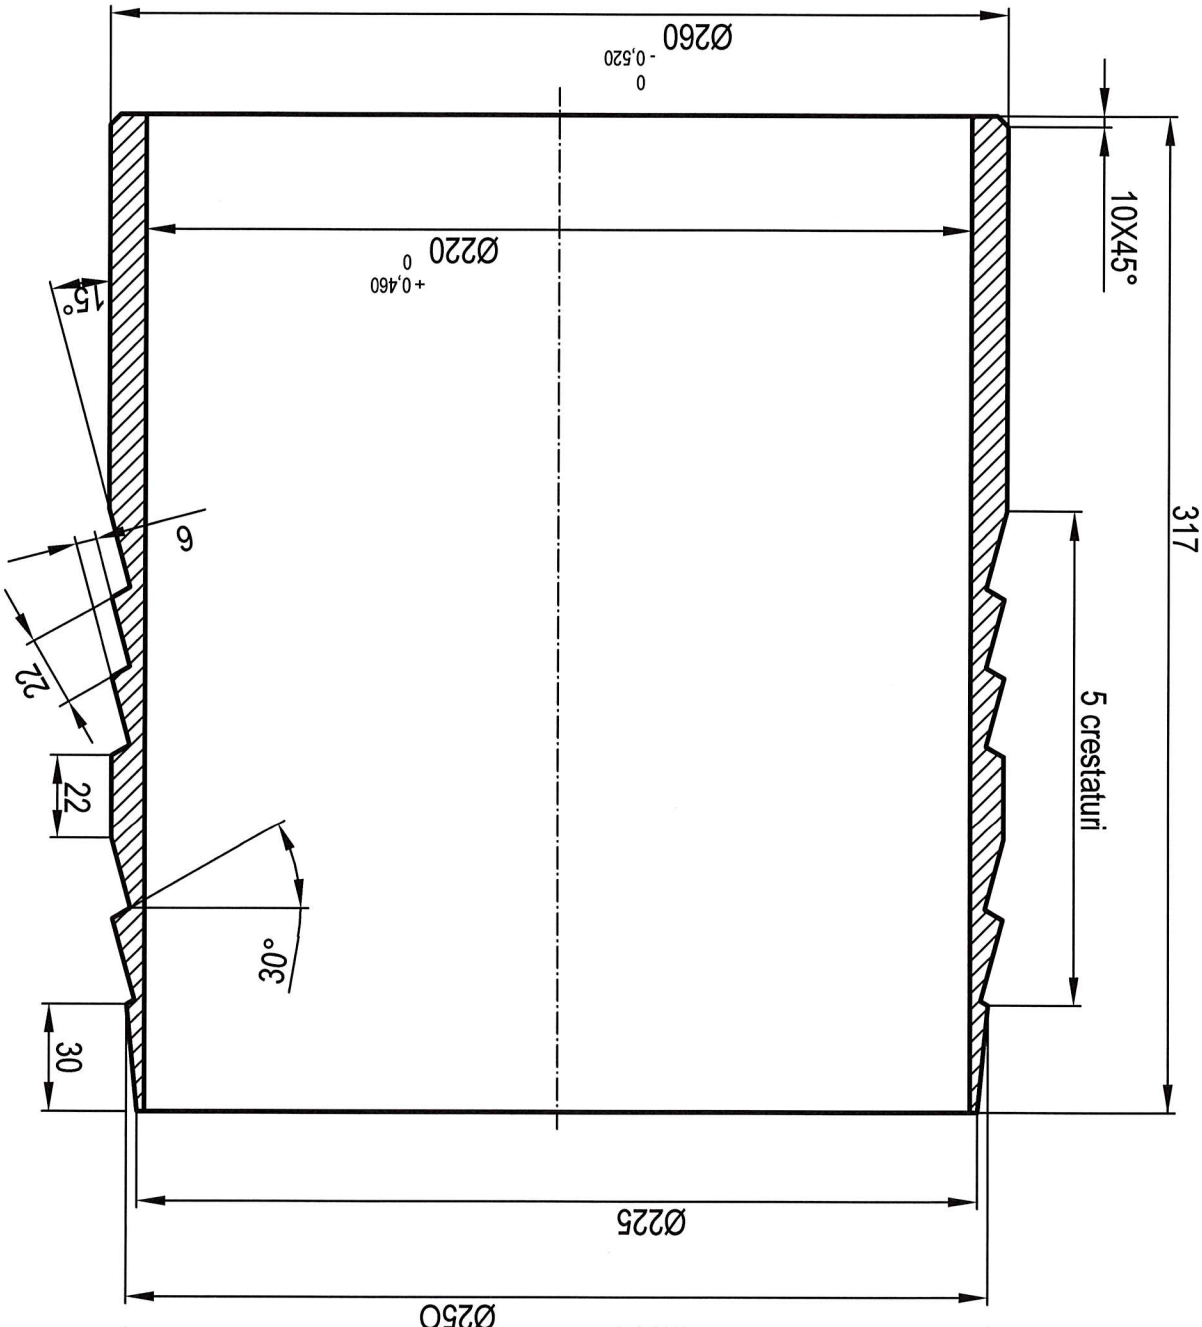

126002-9521-S1VU

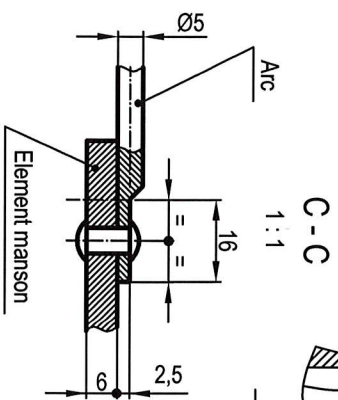

NOTA

